

תאריך: 10.09.19

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית, באמצעות המרכז הרפואי רבין, להתקשר בנושא שירות למתקני שתיה למרכז רפואי רבין עם שטראוס מים בע"מ (להלן: "החברה"), בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי בבית החולים בילינסון, מר צבי שלם, שתפקידו- מהנדס מערכות, לעניין הצורך בהתקשרות זו, היות והחברה הינה למיטב ידיעת הגורם המקצועי ספק יחיד.

כל גורם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע ההתקשרות בנוסף ל שטראוס מים, רשאי לפנות אל צבי שלם, בטלפון 050-4065011 או במייל Zvikas@clalit.org.il בתוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

בברכה,
אינג' - אריאל שגב
מנהל אחזקה
מרכז רפואי רבין



לכבוד

ועדת המכרזים

מרכז רפואי רבין

**חוות דעת הגורם המקצועי - לעניין התקשרות עם ספק יחיד
בהתאם להוראת סעיף 6.2.26 לנוהל 01-01-04**

שם המחלקה: אחזקה

שם החברה: שטראוס מים בע"מ

1. בתוקף תפקידי כמנהל/ת במחלקת אחזקה במרכז הרפואי רבין, הריני לאשר כי

ההתקשרות בנושא שירות למתקני שתיה

נדרשת למרכז הרפואי לצורך בריאות הציבור

2. לאחר בדיקה יסודית ומקיפה שערכת, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי, הספק הוא היחיד המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות וזאת בהתאם למצב הדברים בפועל, בהיותו היחיד שעומד בדרישות והתנאים הבאים המאפיינים את ההתקשרות והשירות הנדרש.

3. להלן הנימוקים לתמיכה בבקשה:
החברה הינה יצרנית, בעלת חלקים מקוריים והיצע וכו. א הדרוש לטיפול במתקני השתיה.

4. מצ"ב מסמכים לתמיכה באמור לעיל.

א. תו תקן
ב. אישור חלקים מקוריים

ג. _____ ד. _____

חתימת וחותמת הגורם המקצועי 11.9.19

צבי שלם
מנהל מחלקת אחזקה
מ.ר. רבין
תאריך: _____

אינג' חגי - מנהל מחלקת אחזקה
מרכז רפואי רבין

חתימת מנהל המחלקה: _____

מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א

24/10/2018

לכל מען דבעי

א.ג.

הגדרה : שטראוס מים בע"מ – אישור תו תקן 1505 מערכות לטיפול במי שתייה חימום וקירור

- הריני לאשר מטעם שטראוס מים בע"מ (להלן: "שטראוס מים") את האמור להלן :
1. שטראוס מים היא החברה המובילה בישראל בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות לטיהור וסינון מי שתייה.
 2. בתחום עיסוקה הני"ל של שטראוס מים קיים תו תקן – 1505 לטיפול מערכות במי שתייה – חימום וקירור ותו בטיחות 5452 – לבדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.
 3. נכון ליום זה, שטראוס מים הינה היחידה המספקת את החלקים המקוריים והתקניי לתיקון מכשירי מים מתוצרתה ואין כל ספק אחר המספק שירותים למכשירי תמי 4 עם החלקים המקוריים של החברה.
 4. תחזוקת מכשירי שטראוס מים באמצעות חלקים אשר אינם מקוריים מתוצרת שטראוס מים שוללת את עמידת המכשירים בתו התקן הרשמי. שטראוס מים מסירה מראש אתריותה למכשיריה ולאיכות המים המופקים ממכשיריה בכל מקרה בו בוצע שימוש מחלקים שאינם מתוצרתה.
 5. נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה ככל שתדרשנה.

בכבוד רב

יניב שיראזי

מנכ"ל שטראוס מים ישראל

שטראוס מים בע"מ

שטראוס מים בע"מ

תעודת

וזאת לתעודה כי מערכת הניהול הסביבתי של

שטרואוס מים בע"מ

קיבוץ נתיב הל"ה, נתיב הל"ה, ישראל

בכנתה ונסקרה ע"י מנן התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ומאגאה מתאימה לדרשות התקן:
ת"י 14001:2015


האישור תקף ל:

פירוח, הרכבה, מכירה, התקנה, שיווק ושירות של מערכות לטיהור חימום וקירור מים-שתייה.

תאריך הוצאה: 21/11/2017
האישור בתוקף עד: 20/11/2020

92004 מס' אישור:
12/01/2015 אישור ראשוני:

מקף התעודה כפי לך שוארמון ישיג לנהוג בהתאם לדרשות המכון להעדרה.
מח"י אינו מקבל על עצמו אחריות כלפי צד כלשהו, למעט הלקוח בעל העודה זו, הכל בהתאם לאמור בהסכם ההחמרה.
התעודה היא רכוש מח"י-אגף איכות והסמכה. לכוון תקפות - סרוק באמצעות סלפון חכם את הברקוד, או באמצעות האתר www.iso.org



אילי כהן-קנן
ראש אגף איכות והסמכה



ת"י 018019779

אילי כרמית
מ"ס מרכז"ל

עמוד 1 מתוך 1

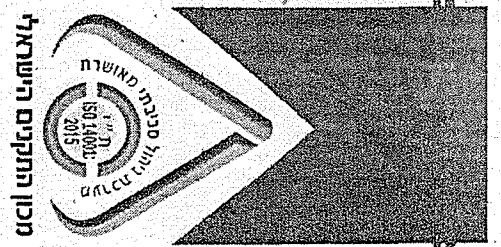

היתר מספר 62872 לסמון מצולד בחזו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 1(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

שטראוס מים בע"מ

קיבוץ נתבג הל"ה, נתבג הל"ה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סיונו וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה
REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1505 חלק 1 מהדורה ספטמבר 2009

דגמים:

1. כינוי תמי 4 מרחיק טעם וריח (קבוצה א) - מרחיק 75% כלור לפחות), מטרה בקטריאלי.
2. כינוי תמי 4 מרחיק טעם וריח (קבוצה א) - מרחיק 75% כלור לפחות), מטרה בקטריאלי.

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תמן וסימן השוהה), החשם"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיגויים.
תקנות חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו כולל מכל חובה, או הזאה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הי"ל.
היחיד הוא רכוש מר"י, לברור תוקף ההיתר ניתן לשרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.silcst.com

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019


תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



ת"מ 513918779

עמוד 1 מתוך 1

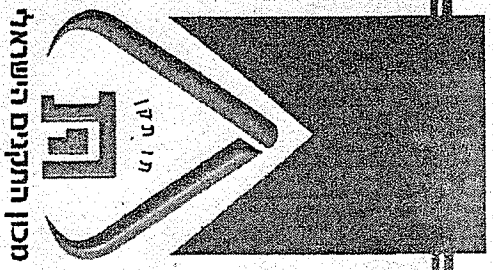

מכון התקנים הישראלי
חיים לבין 44, תל-אביב

היתר מספר 62873 לסמן מצרף בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי שערך 1 ו(ב) לחוק התקנים החשויג 1953 מעניק בזה ל:

שטראוס מים בע"מ
קבוצת נתיב הל"ה, נתיב הל"ה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סניטן וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוטומדה הפוכה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1505 חלק 1 מהדורה ספטמבר 2009

היתר זה ניתן בכפופות לרגאים שבתקנות התקנים נחו-תקן וסימן משבחהו, התשס"ב 1982 ולרגאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או החאה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מתייג לברזר ותוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או לזייבם לאחר מכן התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019


תחילת תוקף ההיתר: 01/01/2019

אילן כרמית
מ"ם מפכ"ל




ת.ג. 513919779

עמוד 1 מתוך 2

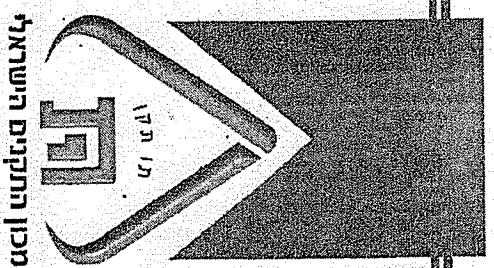

מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
תיים נצבון 42 תל-אביב

נספת א' להיתר: 62873

מפעל: שטראום טום בע"מ

מארכים: מערכות לטיפול במו' שתייה לשימוש ביתי- סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות

אוטמוזה הפוכה

דגמים:

1. יתני תמיבר קלאסיק UV מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט), מטהר בקטריאלי.
2. יתני מיני תמיבר קלאסיק UV מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט), מטהר בקטריאלי.
3. יתני תמיבר קלאסיק COLOR מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט) מטהר בקטריאלי
4. יתני מיני תמיבר קלאסיק COLOR מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט) מטהר בקטריאלי
5. יתני תמיבר UV מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט), מטהר בקטריאלי.
6. יתני מיני תמיבר UV מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט), מטהר בקטריאלי.
7. יתני תמיבר UV ביתי מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט), מטהר בקטריאלי.
8. יתני מיני תמיבר UV ביתי מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט), מטהר בקטריאלי.
9. יתני תמיבר (ללא UV) מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט).
10. יתני מיני תמיבר (ללא UV) מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט).
11. יתני תמיבר קלאסיק BASIC (ללא UV) מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט)
12. יתני מיני תמיבר קלאסיק BASIC (ללא UV) מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט)
13. יתני תמיבר BASIC מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט)
14. יתני "תמיבר ספורט" מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט)
15. מיני-קור מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחוט)

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019


תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל




ט"מ 5139187/9

נמסד 2 מתוך 2

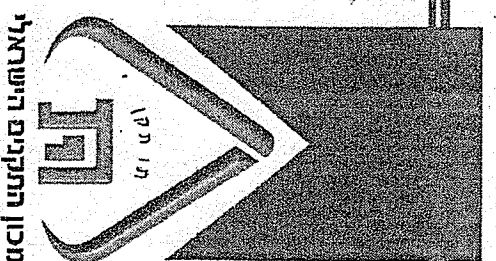

מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רח' ז'מנא 4, תל-אביב

היתר מספר 62874 לסמן מצולד בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 1(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

שטרואם מים בע"מ
קיבוץ נתבי הל"ה, נתבי הל"ה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש ביתי-סיון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה

רשימת דגמים מאורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1505 חלק 1 מהדורה ספטמבר 2009

היתר זה ניתן בכפופות לתנאים שבתקנות התקנים (ות-תקן) וסיון השבחה, התשי"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיחורים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היקר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הר"ל. תהיתר הוא רכוש מח"י. לברור תקף ההיתר ניתן לסדרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sis.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019


תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל



גודל 513919779

עמוד 1 מתוך 2

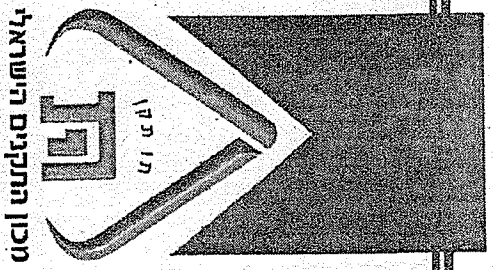

מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
חיים לבנת 42, תל-אביב

נספח א' להיתר: 62874

מפעל: שטראום מים בע"מ

מארזים: מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי- סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות

אוסמוזה הפוכה

דגמים:

1. תמי בר FAMILY מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחות) -מטהר בקטריאלי "סינון 2 מיקרון נומינלי" תמי בר FAMILY CLASSIC מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחות) -מטהר בקטריאלי "סינון 2 מיקרון נומינלי"


2. תמי בר "פרימ" מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחות) -מטהר בקטריאלי "סינון 2 מיקרון נומינלי"

3. תמי בר TOUCH-4 מרחיק טעם וריח (קבוצה א - מרחיק 75% כלור לפחות) -מטהר בקטריאלי "סינון 2 מיקרון נומינלי"

4. תמי בר SPARK באבל בר בלוס מרחיק טעם וריח (קבוצה א מרחיק 75% כלור לפחות) מטהר בקטריאלי "סינון 2 מיקרון נומינלי"

5.

מכון התקנים הישראלי

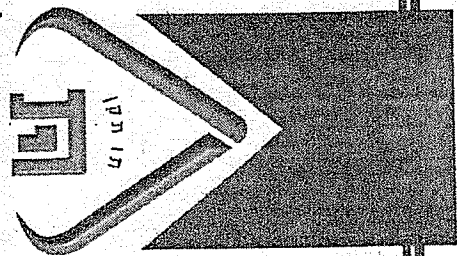

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

אילן כרמיה
מ"מ מנכ"ל



ח.ג. 513918779

עמוד 2 מתוך 2

מכון התקנים הישראלי
חיים דובנוב 43 תל-אביב

היתר מספר 62876 לסמן מצרף בתו בטירות

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 1(ב2) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

שטראוס מים בע"מ
קיבוץ נתניב הל"ה, נתניב הל"ה, ישראל

את הרשות לסמן בתו בטירות את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

בדילקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5452 מהדורה אוקטובר 2016 ג'ת 1

דגמים:

1. תמי 4
2. תמי-בר CLASSIC
3. FAMILY
4. PRIMO
5. SPARK נאכל בר בלוס

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבמקטרת התקנים (תו-תקן) וסימן השמחה, התשס"ג 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיחורים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. הייתר זה אינו נכרת מעל חובו, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מתי"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019


תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

אילן כרמית
ס"מ מנכ"ל



ת.ג. 513919778

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי
ת.ג. 513919778

